

Röle Bilgileri

Merkez Adı: Substation
Voltaj Adı: 220 kV
Fider Adı: Line Feeder-1
Adı: Çıkış Fideri Rölesi (02)
Marka/Model: ABB / REF615
Protokolü: IEC_61850
IP Adresi: 10.100.0.91
Portu: 102
SecondaryIpAddress: 10.100.0.99
SecondaryPort: 102

Cihaz Bilgileri

REF615 / 10.100.0.99

Arıza Bilgileri

Tetik Tarih ve Saat: 14.03.2025 15:45:55

Genel Kayıt Bilgileri


Sistem Frekansı: 50 Hz

Açma Bilgisi

⚠ Belirtilen değerlere göre açma nedeni "Binary ch 1 input,Binary ch 3 input sinyali" olarak tespit edilmiştir.
Daha detaylı analiz için Comtrade dosyasını inceleyiniz.


Raporun İndirilme Tarihi: 07.04.2025 14:22:36

İkili Zaman Diyagramı

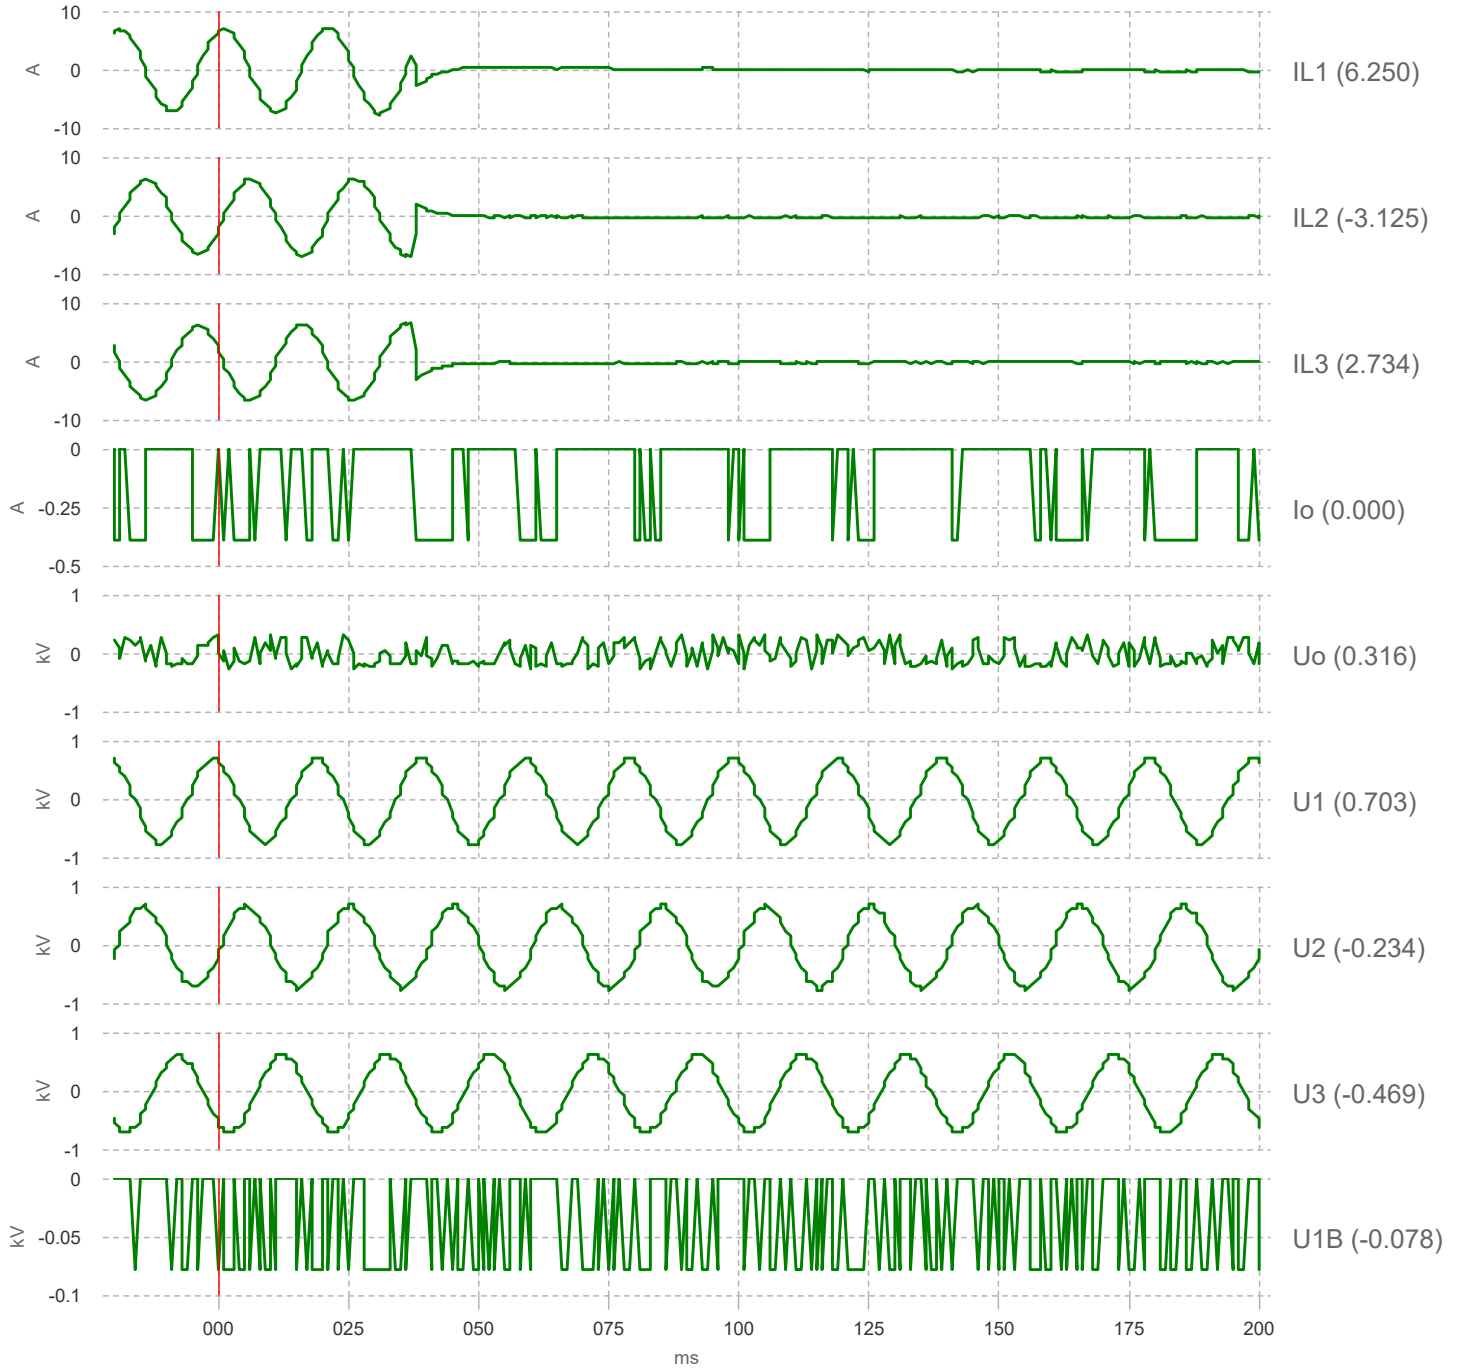


Tetik Tarih ve Saat: 14.03.2025 15:45:55

İkili Zaman Diyagramı

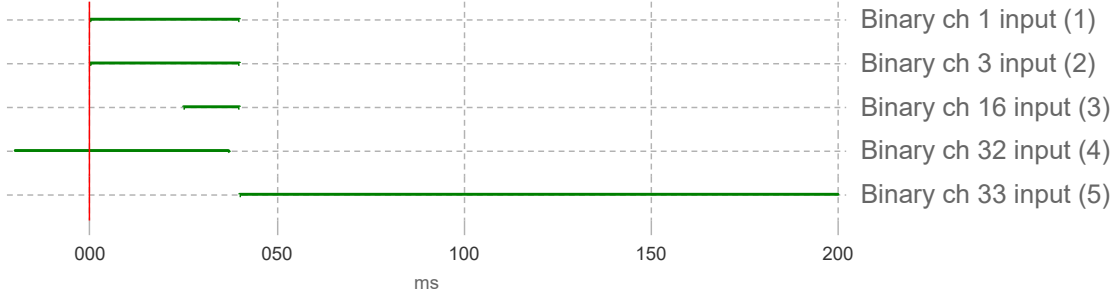

Tetik Tarih ve Saat: 14.03.2025 15:45:55

Akım Vektör Diyagramları

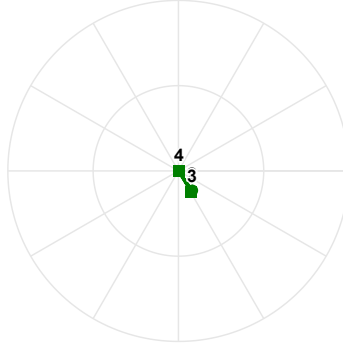


SIRA	İSİM	RMS	AÇI
1	IL1	4.97(A)	18.5°
2	IL2	4.42(A)	18.4°
3	IL3	4.70(A)	19.5°
4	Io	0.00(A)	0.0°



Hesaplama Zaman Aralığı : -2865 ms / -2845.625 ms

Gerilim Vektör Diyagramları

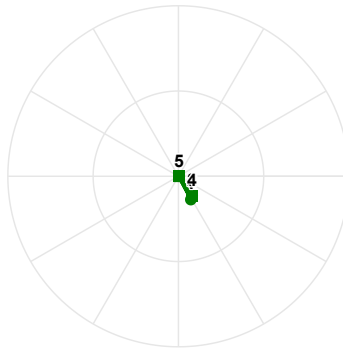

SIRA	İSİM	RMS	AÇI
1	Uo	0.26(kV)	20.7°
2	U1	0.50(kV)	18.5°
3	U2	0.50(kV)	18.5°
4	U3	0.44(kV)	18.4°
5	U1B	0.00(kV)	0.0°



Hesaplama Zaman Aralığı : -2865 ms / -2845.625 ms